
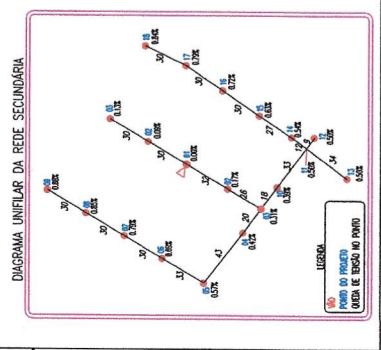


PLANTA DE INCORPORAÇÃO GEORREFERENCIADA

ESCALA 1:1000

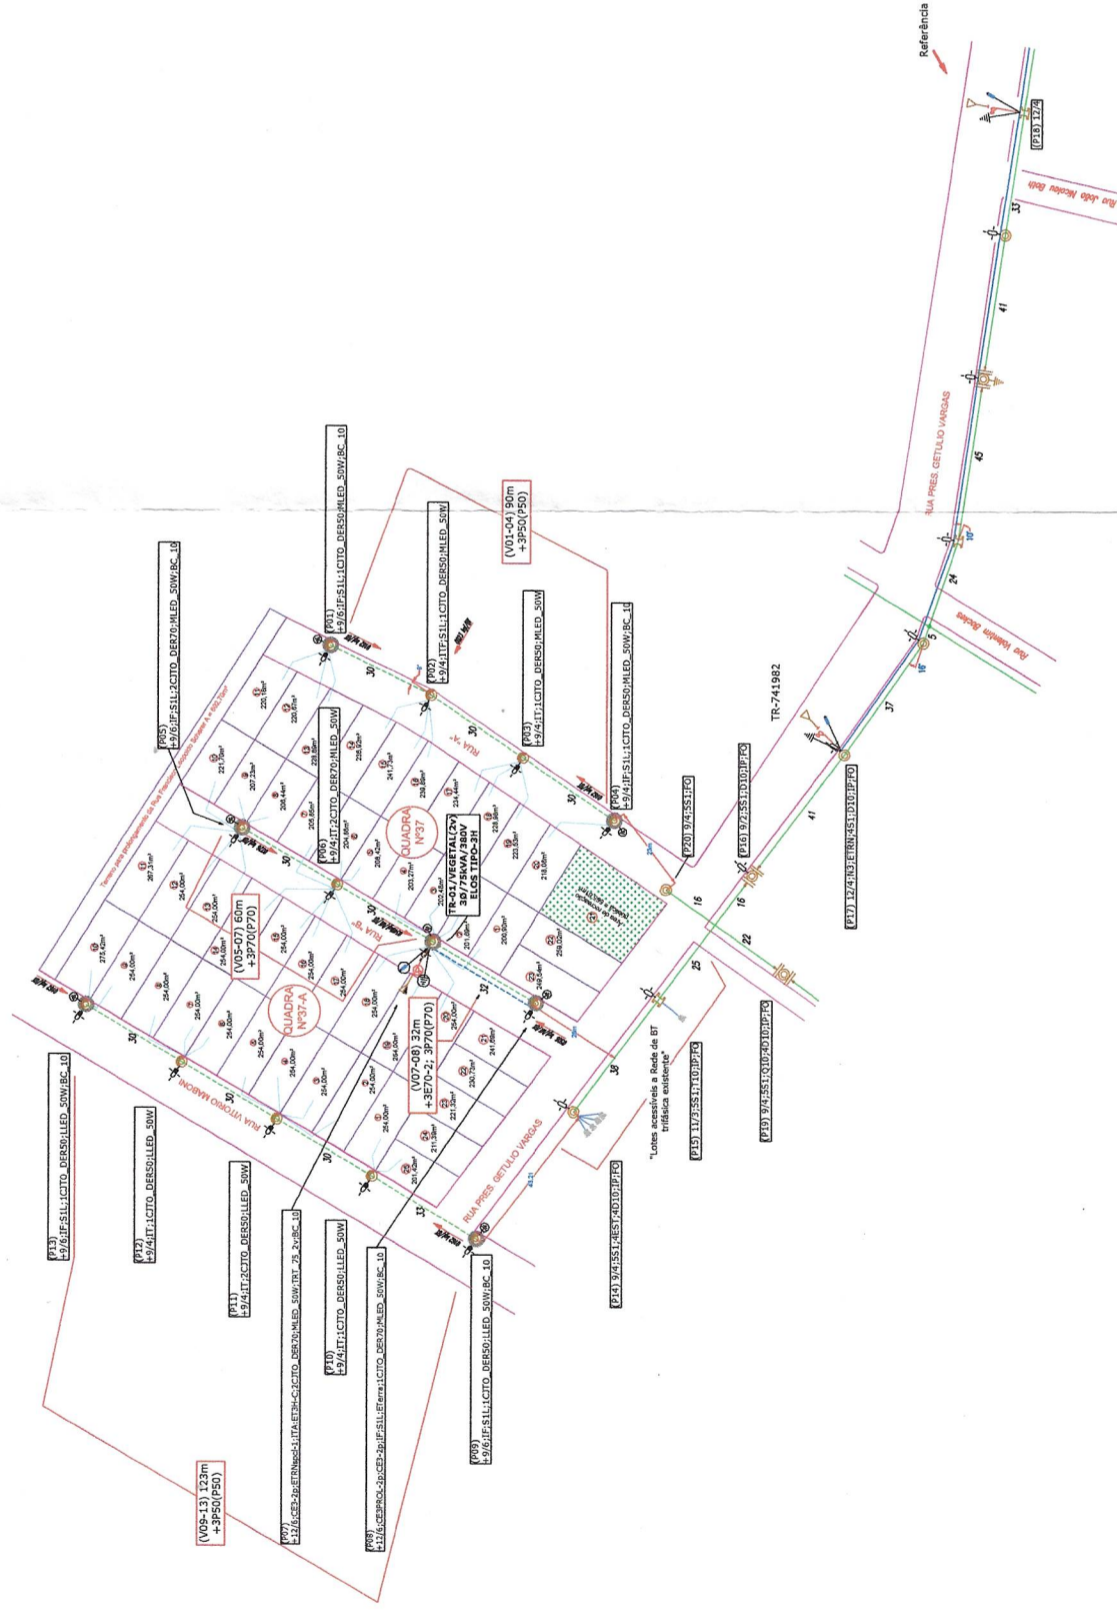

Sistema De Proteção

100	10	100
100	10	100
100	10	100

POSTO	COORDENADA X (M)	COORDENADA Y (M)	TIPO
100	100	100	100
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119
120	120	120	120

NOTAS:

- * Nos postes em que está sendo projetada rede de baixa tensão multipolizada deverá ser feita a manutenção de condutores permissíveis de acordo com a seção do condutor de baixa tensão.
- * A manutenção da iluminação pública será de responsabilidade da prefeitura municipal tendo luminárias do tipo LED de 50W.
- * Deverá ser efetuado o interligamento do aterramento de baixa tensão com a rede de distribuição de energia elétrica de média tensão.
- * Os postes deverão ser poliméricos e com garras.
- * Nos lotes previstos com ramais de ligação não há edificações ou quaisquer outros tipos de construções.
- * Os lotes não previstos com ramais de ligação estão acessíveis a rede de distribuição.

NOTA DE PRECAUÇÃO
 Consultar Memorial Técnico
 Descritivo para uma Perfeita
 Instalação!



Rua 19 de Outubro, 1195, Sala 2, Centro, Jui - RS | (55) 3332-1740

Razão Social: Município de Chiapetta

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas esquina com a Rua Vitorio Maboni / Chiapetta / RS

Assunto: Projeto da Rede Elétrica do Loteamento Municipal Social Engenho Velho - Planta de Incorporação

Resp. Técnico Projeto: Eng. Antônio Rodrigo Jaramam dos Santos (CRP-RS 28898/2008)

Res. Projeto: 008/2022

Data: 08/04/2022

ART Nº: 11697195

Escala: 1:1000

Folha: A1

Prancha 01 de 01

Desenhista: Eng. Antônio Rodrigo Jaramam dos Santos (CRP-RS 28898/2008)

Solicitante: Município de Chiapetta (CNPJ 13.613.055-00/55)

Engenheiro Responsável: Guilherme Ramires

